Луховицкий филиал ГКУ МО «Мособлес»
Белоомутское уч. лесничество
хозяйство

Чертёж
участка для проведения
сплошной санитарной рубки на 2014г
Кв 21 выд 22,26

площадь 4.6 га

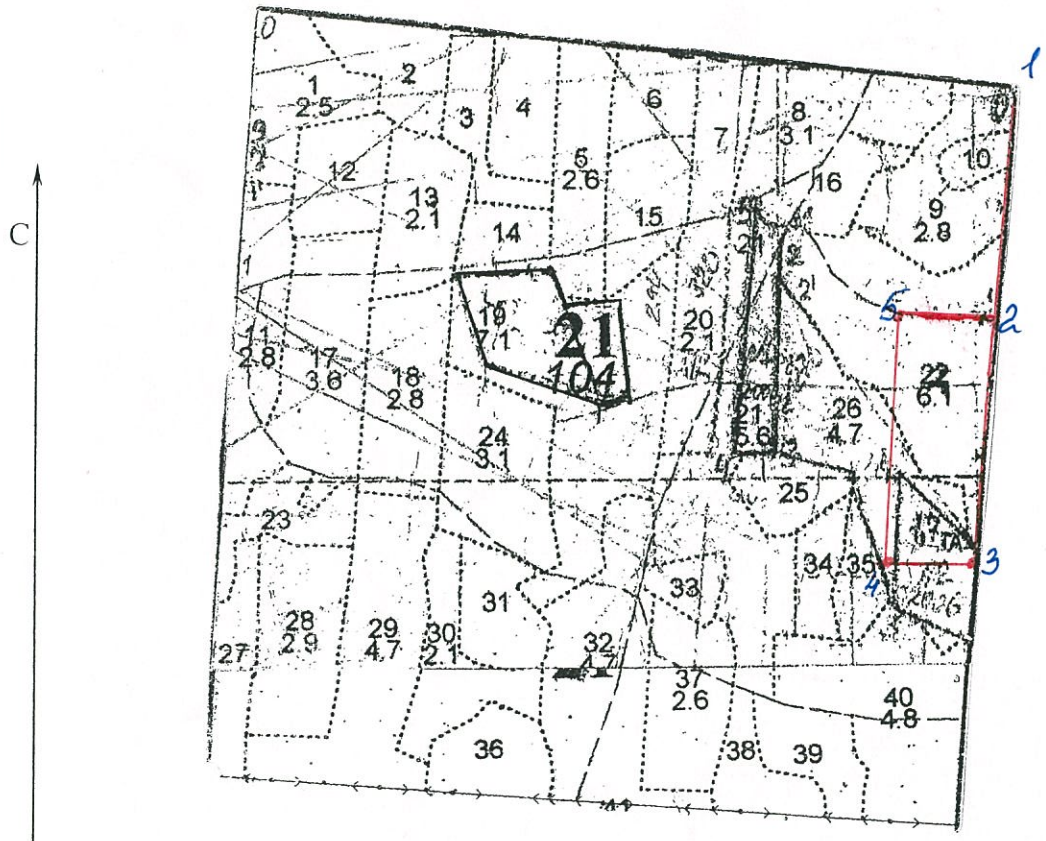

№№ точек	румбы	меры линий
1-2	Ю3:8°	320
2-3	Ю3:8°	330
3-4	Ю3:81°	130
4-5	СВ:8°	330
5-2	СВ:89°	130

Дата: 16.07.13г
Чертеж составил: Набатов С. А.
Масштаб 1 : 10 000

Приложение 3

Сводная ведомость поврежденных, расстроенных и погибших лесных участков и пробных площадей, заложенных в них для обоснования санитарно-оздоровительных мероприятий

Субъект Российской федерации Московская область

Лесничество(лесопарк) Луховицкий филиал-лесничество

Дата 17 мая 2012г.

Квартал	Выдел	Площадь.га	Таксационная характеристика								количество деревьев на пробе, шт	Распределение запаса насаждения по категориям состояния деревьев. %								подлежит рубке %	Причины ослабления .повреж - дения	Обеспечение возобновления	Рекомендуемое мероприятие		
			состав	возраст	средняя высота	средний диаметр.см	тип леса	полнота	бонитет	запас.кбм/га		здоровые	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий бурелом	свежий ветровал				вид	площадь.га	выбираемый запас.кбм (в том числе неликвид)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Белоомутское участковое лесничество																									
9	13	1	10С+С	80	22	24	ЕСЛШ	0,7	1	330	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1	330
9	18	1,3	7С2Е1Д	70	24	25	СЧРМ	0,6	2	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,3	299
9	28	1,1	6Е3С1Б	75	24	26	СЧРМ	0,7	2	320	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,1	352
9	27	0,4	10С	40	14	12	СБР	0,9	2	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	0,4	68
9	34	2,7	10С	40	18	16	СБР	0,9	2	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	2,7	459
9	42	3	10С	65	21	22	СБР	0,5	2	160	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	3	480
9	36	7	10С+Б	65	20	22	СБР	0,7	2	220	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	7	1540
9	12	1,7	7Б2С1Е	75	21	26	СЧРМ	0,7	2	190	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,7	323
9	19	3,2	7С2Е1Д	70	20	22	СЧРМ	0,6	2	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	3,2	736
3	55	6,3	10С+Е	70	21	22	ССЛМ	0,7	1	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	6,3	1638
4	30	6	10С	70	22	24	ССЛМ	0,8	2	280	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	6	1680
4	31	3,9	10С	50	17	18	ССЛМ	0,8	2	220	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	3,9	858
4	35	2,9	10С	80	24	28	ССЛМ	0,7	2	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	2,9	754
4	36	2,3	10С	55	18	18	ССЛМ	0,7	2	220	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	2,3	506
32	1	3	6Е4С	75	22	24	ЕЧРШ	0,8	1	420	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	3	1260
32	2	2,4	8С1Е1Б	65	19	21	ССЛМ	0,8	1	300	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,4	720
32	3	1,2	5ОС3Б1С1Е	55	19	20	ЕЧРШ	0,7	1	240	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,2	288
32	4	0,6	6С1Е2Б1ОС	60	20	22	ССЛМ	0,8	1	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,6	156
32	5	0,5	10С	40	15	16	СБР	0,5	1	120	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,5	60
32	6	0,7	7С3Е	50	17	18	ССЛМ	0,6	1	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,7	119
32	7	10,7	4С1Е5Б	55	18	20	ССЛМ	0,7	1	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	10,7	2461
32	8	3,4	8С2Б	45	14	12	ССЛМ	0,7	1	200	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	3,4	680
32	9	0,4	8С2Е	80	24	28	ССЛМ	0,7	1	290	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,4	116

32	10	10,8	10С+Б	38	15	14	СБР	0,9	1	210	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	10,8	2268
32	11	1,6	10С+Е	50	18	18	ССЛМ	0,8	1	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,6	368
32	12	29	7С3Б	55	18	20	ССЛМ	0,8	1	250	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	29	7250
32	13	1,5	9С1Б	40	14	12	ССЛМ	0,7	1	180	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,5	270
32	14	3	8С2Б	40	14	15	ССЛМ	0,8	1	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	3	510
32	15	1,5	8С2Б	60	17	18	ССЛМ	0,7	1	200	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,5	300
32	16	8,8	10С	70	22	24	ССЛМ	0,8	1	300	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	8,8	2640
32	17	1,3	7С3Б	50	20	22	ССЛМ	0,6	1	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,3	221
32	18	8,6	10С	70	21	22	СБР	0,7	1	240	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	8,6	2064
32	19	7,3	9С1Б	50	18	20	СБР	0,7	1	200	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	7,3	1460
32	20	0,8	7Б3С	30	12	12	СЧРМ	0,8	1	90	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,8	72
32	21	1,9	10С	70	22	22	СБР	0,5	2	160	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,9	304
33	1	2,5	10С	60	21	20	ССЛМ	0,7	2	240	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	2,5	600
33	2	5,3	10С	38	12	11	СБР	0,7	2	150	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	5,3	795
33	3	2,5	9С1Б	28	10	10	СБР	0,8	1	130	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,5	325
33	4	1	5С5Б	50	18	18	ССЛМ	0,6	1	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1	170
33	5	1,5	10С	90	23	28	ССЛМ	0,6	1	210	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,5	315
33	6	1,6	10С+Е	60	21	20	ССЛМ	0,6	1	210	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,6	336
33	12	1,3	10С+Б	70	22	24	СБР	0,8	1	310	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,3	403
33	13	5,9	5С5Б	65	20	22	СЧРМ	0,8	1	280	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	5,9	1652
33	10	4,6	8С2Б	55	18	20	ССЛМ	0,8	1	250	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	4,6	1150
33	22	3,7	10С	38	12	12	ССЛМ	0,8	1	150	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	3,7	555
33	20	1	10С	46	14	14	ССЛМ	0,7	2	200	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1	200
33	19	10,6	10С+Б	40	14	12	СБР	0,8	1	200	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	10,6	2120
33	24	4,2	10С	33	11	11	ССЛМ	0,7	2	130	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	4,2	546
33	25	17,2	7С3С	100	24	28	ССЛМ	0,5	1	200	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	17,2	3440
33	29	0,4	10С	70	22	22	ССЛМ	0,7	3	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	0,4	104
33	26	4,8	10С+С	18	6	8	СБР	0,5	,	30	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	4,8	144
53	5	18,6	10С	53	18	18	СБР	0,9	1	280	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	18,6	5208
53	6	7,6	10С	55	18	19	СБР	0,4	2	110	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	7,6	836
53	9	7,7	10С	55	18	19	СЧРМВ3	0,6	1	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	7,7	1309
53	2	3,5	10С+С	75	23	24	СБР	0,8	2	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	3,5	910
53	3	4,5	10С	70	24	24	СБР	0,7	1	240	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	4,5	1080
21	4	1,7	4С6Б+Е	27	10	10	СЧРМ	0,8	2	100	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,7	170
21	5	2,6	6С1Е3Б	33	11	12	ССЛМ	0,8	2	150	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,6	390
21	6	1,3	3С2Е4Б1ОС	55	17	18	ЕСЛШ	0,7	3	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,3	299
21	7	1,5	7С1Е2Б	29	10	11	ССЛМ	0,7	1	130	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,5	200
21	8	3,1	3С2Е5Б	16	8	8	ЕСЛШ	0,8	1	50	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	3,1	155
21	9	2,8	8С1Е1Б	60	20	20	ССЛМ	0,8	1	250	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	2,8	700
21	10	0,6	9Б1Е	55	18	19	СЧРМ	0,7	2	180	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	0,6	108
21	11	2,8	9С1Б+Е	37	12	10	ССЛМ	0,8	2	180	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,8	504
21	12	1,8	5С5Е	85	22	24	ССЛМ	0,6	2	280	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,8	504
21	13	2,1	7С1Е2Б	60	20	22	СЧРМ	0,8	2	300	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	2,1	630
21	14	0,9	6С4Б	21	10	11	СБР	0,5	2	60	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,9	54
21	15	1,9	9С1Е	55	18	20	ССЛМ	0,7	2	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,9	437
21	16	1,4	9С1Б+Е	27	10	10	ССЛМ	0,7	2	40	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,4	56
21	17	3,6	10С+Е+Б	22	10	9	СБР	0,5	3	30	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	3,6	108
21	18	2,8	10С+Б	55	19	20	ССЛМ	0,7	2	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	2,8	644
21	19	7,1	10С+Е	110	26	28	ССЛМ	0,5	2	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	7,1	1633

21	20	2,1	10С	34	12	14	ССЛМ	0,7	3	150	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,1	315
21	21	5,6	10С	110	27	28	СБР	0,4	2	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	5,6	952
21	22	6,1	10С	80	22	24	СБР	0,7	1	290	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	6,1	1769
21	23	1,5	7С1Е2Б	50	17	19	СЧРМ	0,8	1	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	1,5	345
21	24	3,1	10С+Е+Б	27	11	12	ССЛМ	0,8	1	110	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	3,1	341
21	25	1,2	6С4Б	50	16	18	ССЛМ	0,8	1	250	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	1,2	300
21	26	4,7	10С	110	27	28	СБР	0,6	2	280	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	4,7	1316
21	27	1,5	10С+Е+Б	30	12	12	СБР	0,7	1	160	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,5	240
21	28	2,9	8С2Б	22	10	11	СБР	0,5	3	40	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,9	116
21	29	4,7	9С1Б+Е	58	19	19	ССЛМ	0,8	2	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	4,7	1222
21	30	2,1	7С3С	95	24	26	СБР	0,5	2	180	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	2,1	378
21	31	1,6	8С2Б	24	10	11	ССЛМ	0,7	2	80	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,6	128
21	32	4,7	10С+Б	50	18	18	СБР	0,6	2	160	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	4,7	752
21	33	0,7	10С	35	12	13	ССЛМ	0,8	1	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,7	119
21	34	1	8Б2С	20	8	10	ССЛМ	0,7	2	80	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1	80
21	37	2,6	9С1Б+С	24	11	11	ССЛМ	0,7	2	80	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,6	208
21	38	1,2	10С	70	20	22	ССЛМ	0,7	2	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	1,2	312
21	39	1,5	8С2Б	33	12	14	СБР	0,8	2	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,5	265
21	40	4,8	10С	80	22	24	ССЛМ	0,7	2	290	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	4,8	1392
20	11	1,3	10Е	19	8	9	СЧРМ	0,4	3	10	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,3	13
20	41	2,2	8С1Е1Б	75	21	23	СЧРМ	0,7	1	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	2,2	572
20	16	3,6	9С1Б	90	26	28	ССЛМ	0,7	1	290	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	3,6	1044
20	17	3	8С2Б	80	22	23	СЧРМ	0,7	1	270	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	3	810
20	21	1,6	8С2Б	30	11	12	СБР	0,6	3	70	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,6	112
20	23	0,9	8С1Б1Д	30	11	12	ССЛМ	0,6	3	80	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,9	72
20	24	1,3	8С2Б	70	21	23	СЧРМ	0,7	3	240	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	1,3	312
20	25	1,2	9С1Е	40	12	14	СЧРМ	0,8	2	170	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,2	204
20	30	2,7	4С2Е3Б+ОС	60	19	21	ССЛМ	0,7	1	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	2,7	621
20	31	2,7	5С4Е1Б	70	20	22	СЧРМ	0,3	2	90	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	2,7	243
20	32	2,3	6С4Б	50	14	16	СЧРМ	0,8	2	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	2,3	529
20	33	6,5	10С	36	12	14	СБР	0,8	2	140	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	6,5	910
20	40	1,2	6С4С	75	22	22	СЧРМ	0,7	1	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	1,2	312
11	16	2,2	7Б2ОС1Е	15	6	8	СЧРМ	0,7	1	30	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,2	66
11	17	2,8	7Б2ОС1С	60	20	21	ЕСЛШ	0,8	2	190	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,8	532
11	18	2,6	6Е4С	5	2	3	ЕСЛШ	1,0	1	7	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,6	18
13	4	9,9	10С	61	19	20	СБР	0,8	1	260	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	9,9	2574
13	5	12,5	10С+С	65	20	20	ССЛМ	0,8	1	300	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	12,5	3750
13	6	3,8	10С+Б+Д	85	24	26	ССЛМ	0,7	1	270	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	3,8	1026
13	7	5	8С2С	60	20	22	ССЛМ	0,7	3	270	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	5	1350
13	8	11	10С	48	14	16	СБР	0,8	3	220	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	11	2420
22	9	8,4	10С+С	54	14	16	СБР	0,7	2	220	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	8,4	1848
22	10	1,6	10С+Б	8	4	6	СБР	0,7	1	10	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	1,6	16
22	16	5,6	10С+С	60	20	22	СБР	0,7	1	220	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	5,6	1232
22	17	3,7	8С2С	65	21	23	СБР	0,7	1	250	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	3,7	925
22	22	5,1	5С5Б	31	11	12	ССЛМ	0,6	2	100	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	5,1	510
22	23	4,6	6С4Б	23	8	10	СБР	0,5	2	40	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	4,6	184
22	26	0,7	4С6Б	19	10	12	СЧРМ	0,7	1	60	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	0,7	42
22	28	1,7	10С	65	22	24	СБР	0,8	1	300	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	1,7	510
22	29	9,4	10С+Б	85	24	26	ССЛМ	0,7	1	290	100					100				100	пожар 2010	л/к	ccp	9,4	2726

23	22	3	9С1Б	110	28	32	СБР	0,3	2	130	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	3	390
23	23	2,9	6С4Б	30	10	12	ССЛМ	0,8	2	110	100					100				100	пожар 2010	л/к	УЗ	2,9	319
23	25	1,6	10С+С	85	24	26	СБР	0,6	2	230	100					100				100	пожар 2010	л/к	сср	1,6	368
итого		**472**																						**472**	**99510**

Инженер отдела защиты леса Московской области
ФБУ «Российский центр защиты леса»: **Пашкова Е.С.**